

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Serie CPX

1. Este producto está destinado a utilizarse en circuitos de datos, POE o de alimentación de CC con tensiones de funcionamiento máximas que no superen los 65 voltios.
2. **Montaje del chasis CPX:**
Montar el dispositivo lo más cerca posible del equipo a proteger utilizando la tornillería suministrada en los suministros del embalaje.
3. **Cableado del chasis CPX**
El supresor debe estar conectado a tierra para su correcto funcionamiento!
 - 3.1 Instalar la conexión a tierra utilizando una terminal de compresión de doble orificio (tamaño de orificio 1/4" x 20 espárragos en 5/8" CC, adecuado para aceptar cable de cobre de 10-4awg), con los sujetadores suministrados , engarzar el cable a la terminal utilizando herramientas aprobadas.
 - 3.2 Conecte las líneas de datos entrantes a los conectores etiquetados como "I" en los módulos de protección apropiados (10/100, 10/100 PoE, GbE/PoE, O T1/E1), utilizando el texto de la placa frontal del módulo como guía.
 - 3.3 Para el equipo a proteger, conecte las líneas correspondientes al conector del módulo de protección etiquetado como 'O'.
4. **Instalación de módulos de protección adicionales en el chasis CPX (Ver Tabla 1)**
 - 4.1 Retirar la cubierta en blanco de una bahía despoblada en el chasis de protección, quitando el o los tornillos de montaje con un destornillador Phillips #2
 - 4.2 Deslice el módulo de protección en la bahía abierta de forma que el/los orificio(s) de montaje de la placa frontal del módulo se alinee(n) con el/los orificio(s) roscado(s) del chasis, y el lado "I" (entrada) en la parte superior. Asegúrese de que la(s) lengüeta(s) de montaje del módulo de protección se asienta(n) en la(s) ranura (s) del chasis.
 - 4.3 Vuelva a instalar el (los) tornillo(s) de montaje original(es) o utilice el (los) tornillo(s) de montaje proporcionado(s) en los suministros de embalaje para el módulo de protección utilizando un destornillador Phillips nº 2.
 - 4.4 Cablear el módulo de protección según las instrucciones dadas en la sección 3.

Tabla 1: Números de pieza del módulo de protección de la serie CPX

MODULE P/N	DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE PROTECCIÓN
1000-1268	CPX SERIES 10/100BASE-T PROTECTION MODULE
1000-1268-NF	CPX SERIES 10/100BASE-T PROTECTION MODULE NO FUSE
1000-1269	CPX SERIES T1/E1 PROTECTION MODULE
1000-1269-NF	CPX SERIES T1/E1 PROTECTION MODULE NO FUSE
1000-1270	CPX SERIES 1000BASE-T PROTECTION MODULE
1000-1270-NF	CPX SERIES 1000BASE-T PROTECTION MODULE NO FUSE
1000-1117	CPX SERIES 1000BASE-T/PoE PROTECTION MODULE NO FUSE
1000-1402	CPX SERIES 10/100BASE-T/PoE PROTECTION MODULE NO FUSE
1000-1405	CPX DC DEFENDER 48-5
1101-1137	CPX WALL MOUNT 4 UNIT

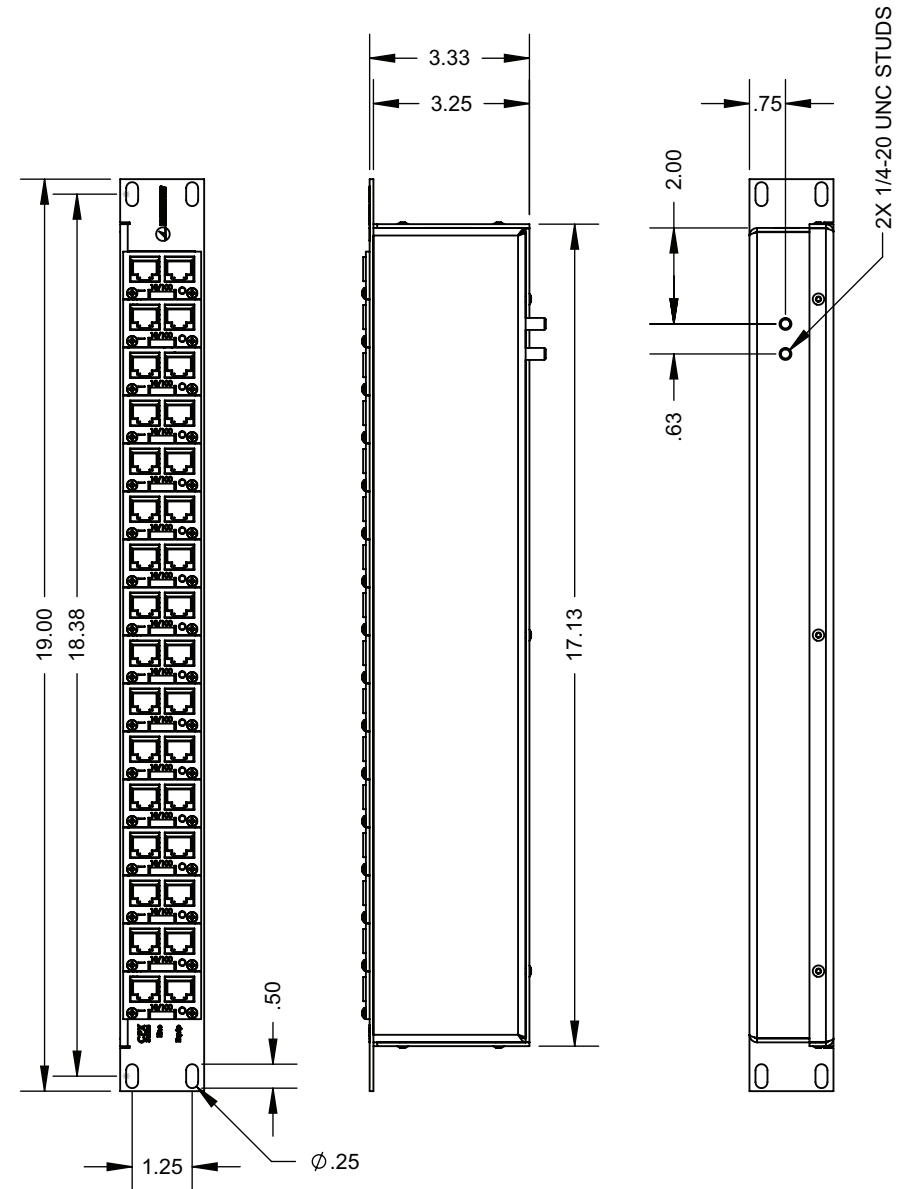


Figura 1 - Esquema mecánico (en pulgadas)